




Standsäulen
Werkstoff U24X ·
Anthrazit

50

Nutzbare Querschnitte und Abmessungen

Nutzbare Querschnitte für das Durchführen von Kabeln

Beispiel für die Verkabelung

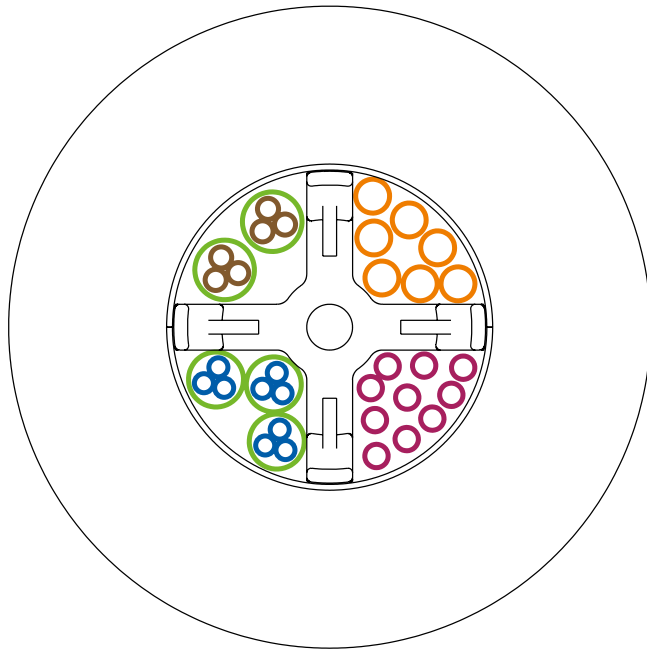

Datenleitungen:

○ 7 Kabel STP 4 Paare. Maximaler Ø7,4 mm

○ 10 Kabel UTP 4 Paare. Maximaler Ø5,1 mm

Stromkabel:

⊗ 2 Kabel 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Maximaler Ø13 mm

⊗ 3 Kabel 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Maximaler Ø12 mm

Abmessungen für die Befestigung der Standsäule

