



---

Standssäulen  
Werkstoff U24X · Grau


50

---

Nutzbare Querschnitte und Abmessungen

## Nutzbare Querschnitte für das Durchführen von Kabeln

Beispiel für die Verkabelung

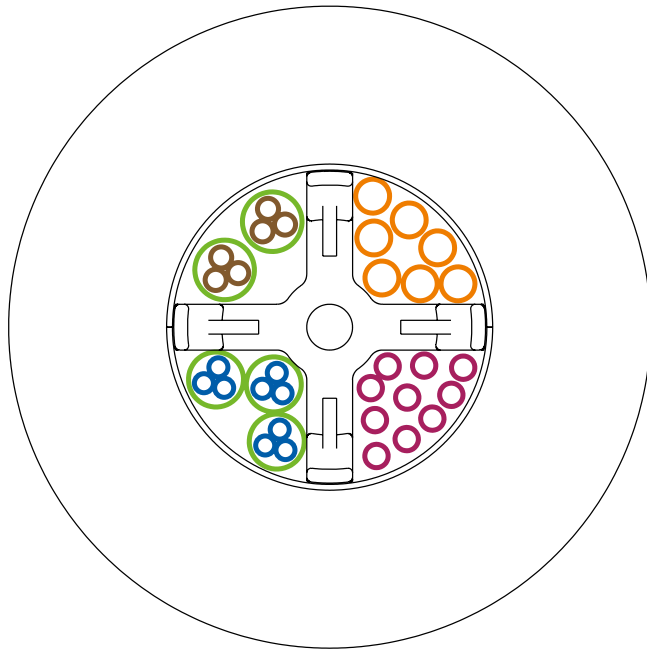

### Datenleitungen:

○ 7 Kabel STP 4 Paare. Maximaler Ø7,4 mm

○ 10 Kabel UTP 4 Paare. Maximaler Ø5,1 mm

### Stromkabel:

⊗ 2 Kabel 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Maximaler Ø13 mm

⊗ 3 Kabel 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Maximaler Ø12 mm

## Abmessungen für die Befestigung der Standssäule

