



BG Инструкции и документация за безопасност

CS Pokyny a bezpečnostní dokumentace

DA Instruktioner og sikkerhedsdokumentation

DE Anweisungen und Sicherheitsdokumentation

EL Οδηγίες και τεκμηρίωση για την ασφάλεια

EN Instructions and safety documentation

ES Instrucciones y documentación de seguridad

ET Juhend ja ohutusalane dokumentatsioon

FI Ohjeet ja turvallisuusasiakirjat

FR Instructions et documentation de sécurité

HR Upute i sigurnosnoj dokumentaciji

HU Utasítások és biztonsági dokumentáció

IT Istruzioni e documentazione di sicurezza

LT Instrukcijos ir saugos dokumentai

LV Norādījumi un drošības dokumentācija

NL Instructies en veiligheidsdocumentatie

PL Dokumentacja dotycząca instrukcji i bezpieczeństwa

PT Instruções e documentação de segurança

RO Instrucțiuni și documentația referitoare la siguranță

SK Pokyny a bezpečnostná dokumentácia

SL Navodila in varnostna dokumentacija



SV Instruktioner och säkerhetsdokumentation

52802 = 1 x + 1 x + 1 x + 1 x + 1 x

52812 = 1 x + 1 x + 1 x 52810 = 1 x + 1 x + 1 x



52802

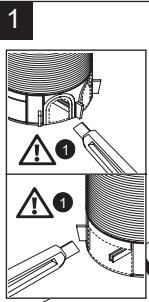



30x60 ref. 73061
40x60 ref. 73071
40x90 ref. 73072


Ømax.
40mm




⚠ 1




4

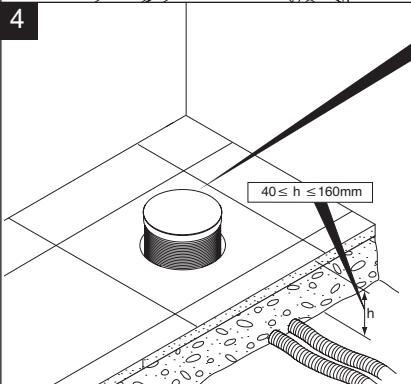


$40 \leq h \leq 160\text{mm}$

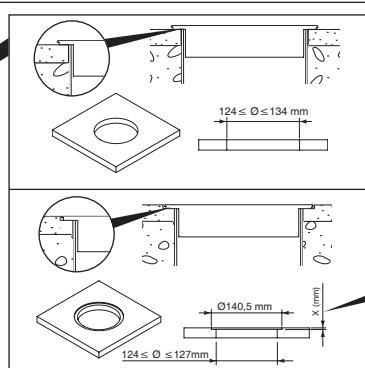

X (mm)	Ref.
1.9	52812
3.4	52810


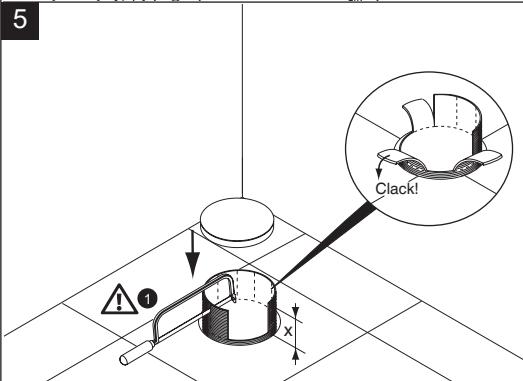


6

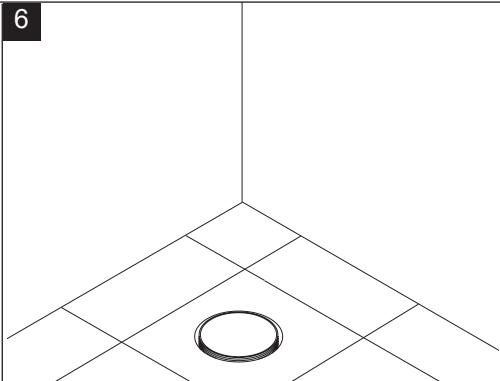




52802

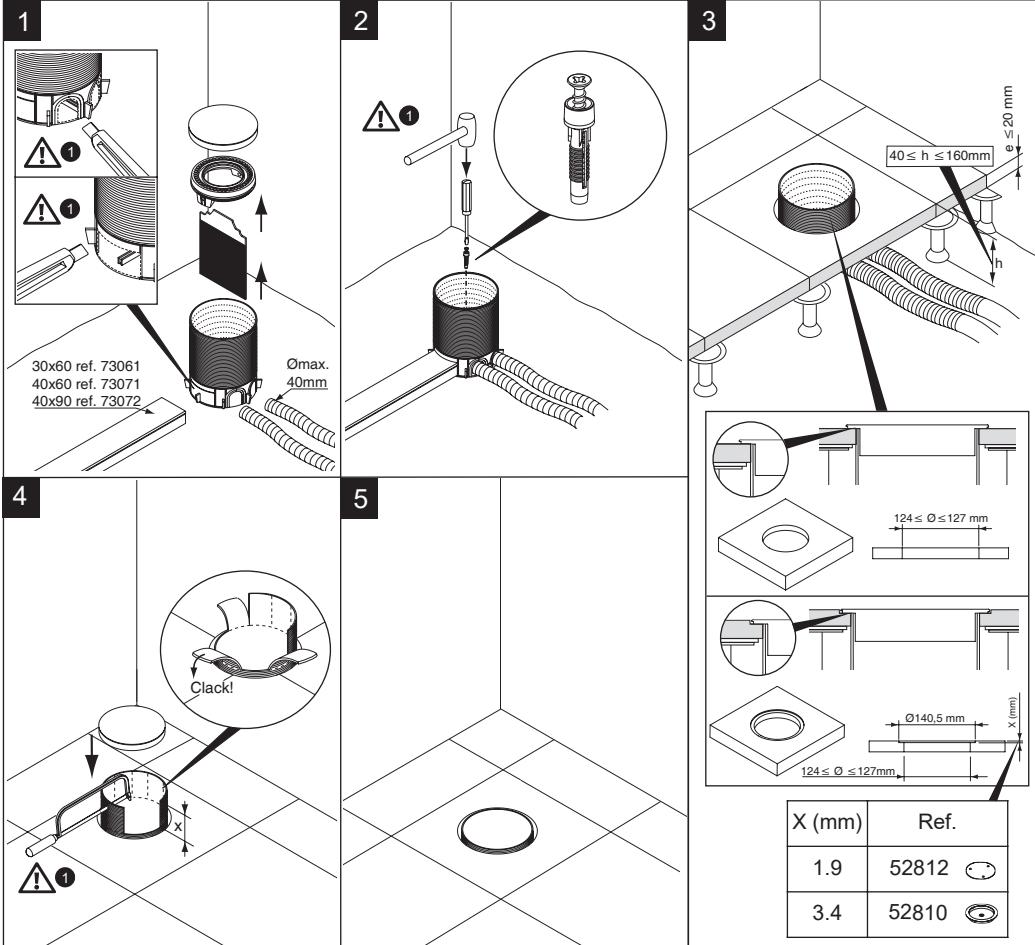




52812

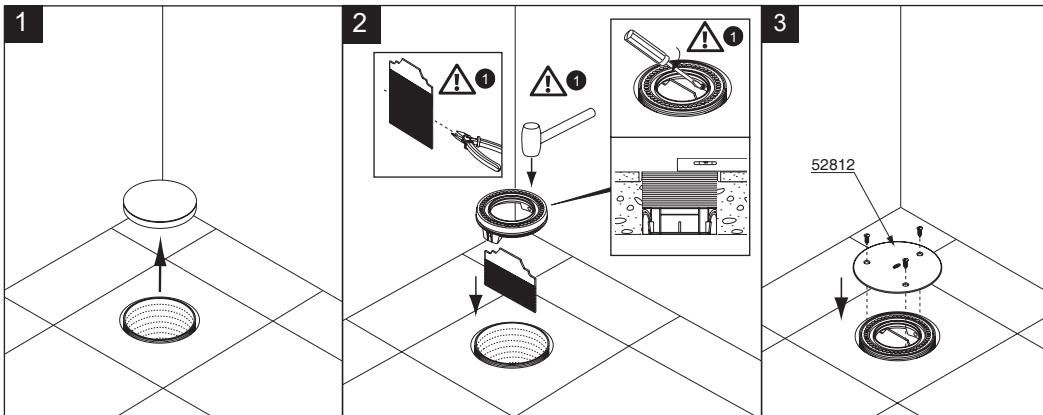

52810

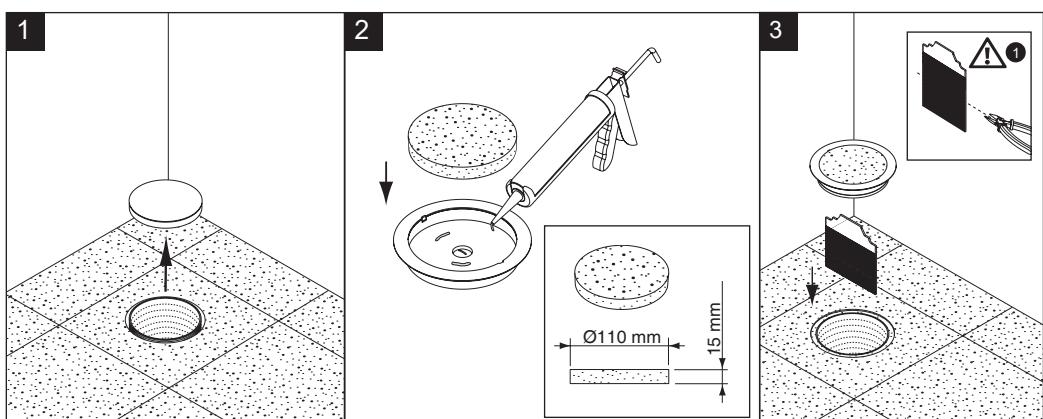




52810 +




52900


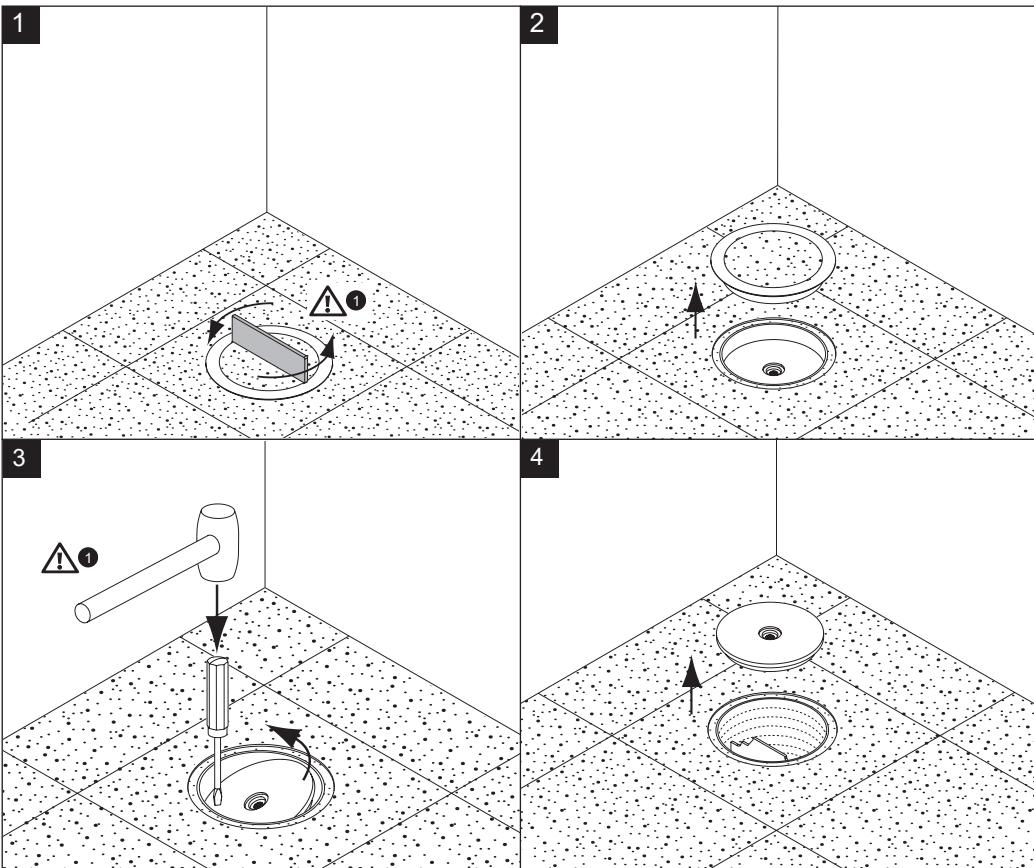




50



51

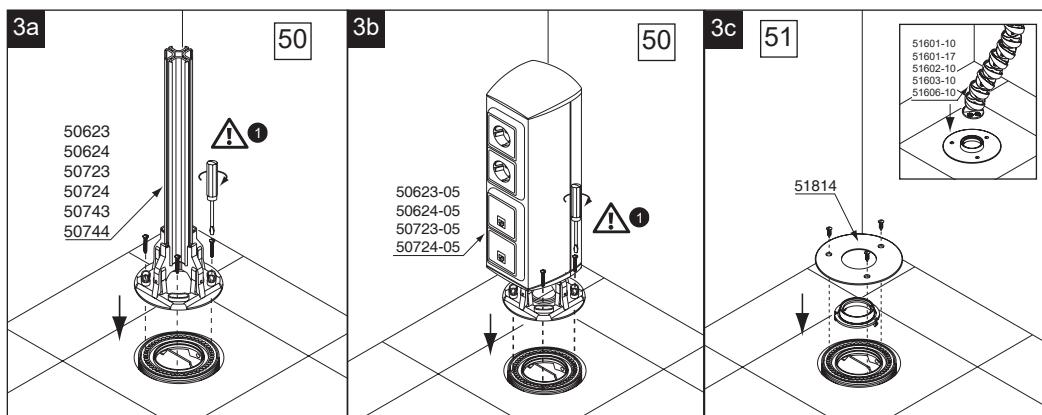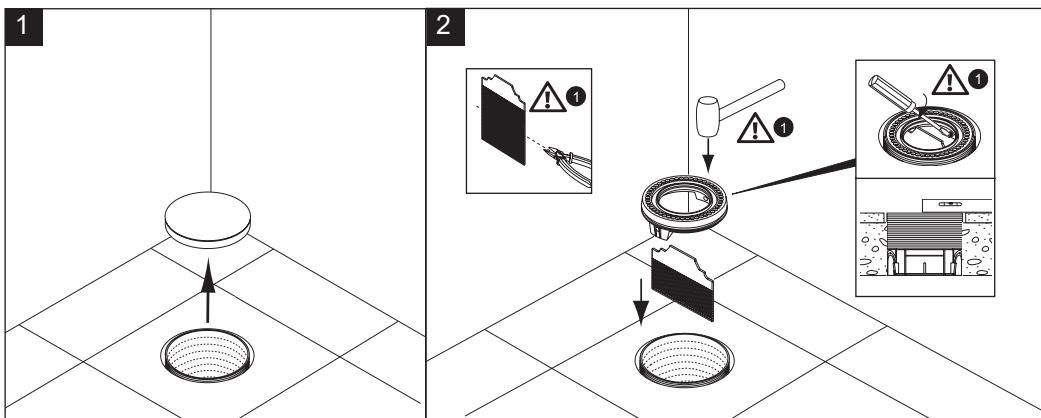

BG - български	CS - čeština	DA - dansk	DE - Deutsch
КЛАСИФИКАЦИЯ EN 50085-2-2:2008	KLASIFIKACE EN 50085-2-2:2008	KLASSIFIKATION EN 50085-2-2:2008	KLASSIFIZIERUNG EN 50085-2-2:2008
6.2 Устойчивост на механично въздействие при монтиране и употреба	6.2 Odolnost vůči mechanickým nárazům při montáži a používání	6.2 Modstandsdygtighed overfor mekaniske påvirkninger under montering og brug	6.2 Schlagfestigkeit für Installation und Anwendung
2 J при -5°C	2 J při -5 °C	2 J ved -5 °C	2 J at -5°C
6.3 Минимална температура за съхранение и транспортиране	6.3 Minimální skladovací a přepravní teplota	6.3 Minimal opbevarings- og transporttemperatur	6.3 Mindestlager- und transporttemperatur
-45°C	-45 °C	-45 °C	-45°C
6.3 Минимална температура за монтиране и работа	6.3 Minimální instalacní a provozní teplota	6.3 Minimal installations- og anvendelsestemperatur	6.3 Mindestinstallations- und -anwendungstemperatur
-5°C	-5 °C	-5 °C	-5°C
6.3 Максимална работна температура	6.3 Maximální provozní teplota	6.3 Maksimal anvendelsestemperatur	6.3 Anwendungshöchsttemperatur
+60°C	+60 °C	+60 °C	+60°C
6.4 Устойчивост на разпространяване на пламъци	6.4 Odolnost vůči šíření plamene	6.4 Modstandsdygtighed over for flammeudbredelse	6.4 Widerstand gegen Flammenausbreitung
Не способства разпространяване на пламъците.	Nešíří plamen.	Ingen flammeudbredelse.	Nicht flammenausbreitend
6.5 Електрическа проводимост	6.5 Charakteristika elektrické kontinuity	6.5 Karakteristika for elektrisk gennemgang	6.5 Elektrische Leitfähigkeit
Няма електрическа проводимост.	Bez charakteristiky elektrické kontinuity	Uden karakteristika for elektrisk gennemgang.	Ohne elektrische Leitfähigkeit
6.6 Електрическа изолация	6.6 Charakteristika elektrické izolace	6.6 Karakteristika for elektrisk isolering	6.6 Elektrische Isoliereigenschaften
Има електрическа изолация.	S charakteristikou elektrické izolace	Med karakteristika for elektrisk isolering.	Mit elektrischer Isolereigenschaft
6.7 Степен на защита, осигурявана от корпуса	6.7 Stupeň ochrany zaručený pouzdrem	6.7 Beskyttelsesgrad opnået med kabinetet	6.7 Gebotene Schutzart durch Gehäuse
IP4X.	IP4X	IP4X.	IP4X.
6.9 Прикрепване на капака за достъп до системата	6.9 Uchycení přístupového krytu	6.9 Bevarelse af systemets adgangsdæksel	6.9 Befestigungsart der Systemkanalabdeckung
Капакът може да се свали само с инструменти.	Kryt lze demontovat pouze pomocí nástroje.	Dæksel kan aftages vha. et værktøj.	Nur mit Werkzeug zu öffnen
6.10 Защитно електрическо разделение	6.10 Ochranná elektrická separace	6.10 Adskiller med elektrisk beskyttelse	6.10 Elektrische Schutzzrennung
С вътрешно електрическо разделение.	S interní ochrannou separací	Med intern beskyttende adskiller.	Mit internem Schutzzrennlement
6.101 В зависимост от обработката на пода	6.101 Podle péče o podlahu	I forhold til gulvbehandling	6.101 Nach Bodenbehandlung
Подова кутия за обработка на пода спрещу влага.	Podlahová skříňka pro podlahu ošetřovanou vodou	Gulvboks til vådbehandling af gulv.	Für Nassreinigung de Fußbodens
6.102 Съответствие на устойчивостта на вертикално натоварване, приложено върху малка площ	6.102 Podle odolnosti vůči svislému zatížení aplikovaného na malou plochu	6.102 I forhold til modstand mod vertikal belastning påført over et lille overfladeareal	6.102 Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine kleine Fläche wirken
2500 N	2,500 N	2,500 N	2,500 N
6.103 Съответствие на устойчивостта на вертикално натоварване, приложено върху голяма площ	6.103 Podle odolnosti vůči svislému zatížení aplikovaného na velkou plochu	6.103 I forhold til modstand mod vertikal belastning påført over stort overfladeareal	6.103 Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine große Fläche wirken
5000 N	5,000 N	5,000 N	5,000 N
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	DALŠÍ INFORMACE	ANDRE OPLYSNINGER	WEITERE INFORMATIONEN
Пропоръчителни позиции за монтиране	Zamýšlená instalacní poloha	Tilsigtede installationspositioner	Vorgesehene Montageposition
На нивото на настилката.	Zapuštěné do dlažby	Nivelleret med vejbelægning.	Unterboden
Номинално напрежение	Jmenovité napětí	Mærkes spænding	Bemessungsspannung
750 V	750 V	750 V	750 V
Зашита от механични повреди	Ochrana vůči mechanickému poškození	Beskyttelse mod mekaniske skader	Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchung
IK07	IK07	IK07	IK07
БЕПЕККИ	POZNÁMKY	BEMÆRKINGER	HINWEISE
(1) Използващи личните предпазни средства (ЛПС), подходящи за инструментите, които ще се използват, и за работата, която трябва да се извърши.	(1) Používajte osobní ochranné pracovní prostředky vhodné k práci s nástroji, které budete používat.	(1) Brug det personlige beskyttelsesudstyr (PB), som passer til de værktøjer, der skal bruges, og det arbejde, der skal udføres.	(1) Persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen, die für die zu verwendenden Werkzeuge und die auszuführende Arbeit geeignet ist.

EL - ελληνικά	EN - English	ES - Español	ET - eesti keel
KATATAΞΗ EN 50085-2-2:2008	CLASSIFICATION EN 50085-2-2:2008	CLASIFICACIÓN EN 50085-2-2:2008	KLASSIFIKATSIOON EN 50085-2-2:2008
6.2 Αντοχή σε μηχανική κρούση κατά την τοποθέτηση και τη χρήση 2 J στους -5 °C	6.2 Resistance against mechanical impacts during mounting and use 2 J at -5°C	6.2 Resistencia al impacto para instalación y uso 2 J a -5°C	6.2 Vastupidavus mehaanilistele lõökidele paigaldamise ja kasutamise ajal 2 J temperatuuril -5 °C
6.3 Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς -45 °C	6.3 Minimum storage and transport temperature -45°C	6.3 Temperatura mínima de almacenamiento y transporte -45°C	6.3 Minimaalne hoiustamis- ja transporditemperatuur -45 °C
6.3 Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης και εφαρμογής -5 °C	6.3 Minimum installation and application temperature -5°C	6.3 Temperatura mínima de instalación y aplicación -5°C	6.3 Minimaalne paigaldus- ja kasutustemperatuur -5 °C
6.3 Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής +60 °C	6.3 Maximum application temperature +60°C	6.3 Temperatura máxima de aplicación +60°C	6.3 Maksimaalne kasutustemperatuur +60 °C
6.4 Αντοχή στην εξάπλωση της φλόγας Μη εξάπλωση της φλόγας.	6.4 Resistance to flame propagation Non-flame propagation.	6.4 Resistencia a la propagación de la llama No propagador de la llama.	6.4 Vastupidavus tule levikule Ei levita tuld.
6.5 Χαρακτηριστικό ηλεκτρικής συνέχειας Χωρίς χαρακτηριστικό ηλεκτρικής συνέχειας.	6.5 Electrical continuity characteristic Without electrical continuity characteristic.	6.5 Continuidad eléctrica Sin continuidad eléctrica.	6.5 Elektrivarustuspidevuse parameeter Ilma elektrivarustuspidevuse parameetritä.
6.6 Χαρακτηριστικό ηλεκτρικής μόνωσης Με χαρακτηριστικό ηλεκτρικής μόνωσης.	6.6 Electrical insulating characteristic With electrical insulating characteristic.	6.6 Características de aislamiento eléctrico Con aislamiento eléctrico.	6.6 Elektrisoliatsiooni parameeter Elektrisoliatsiooni parameetriga.
6.7 Βαθμός παρεχόμενης προστασίας από το περίβλημα IP4X.	6.7 Protection degree assured by the enclosure IP4X.	6.7 Grado de protección proporcionado por la envolvente IP4X.	6.7 Kere tagatud kaitseklass IP4X.
6.9 Συγκράτηση του καλύμματος πρόσβασης στο σύστημα Κάλυμμα αφαιρούμενο μόνο με τη βοήθεια εργαλείου.	6.9 Retention of the system access cover Cover removable only with the aid of a tool.	6.9 Retención de la cubierta de acceso al sistema Cubierta de acceso que solo puede abrirse con herramienta.	6.9 Süsteemi juurdepääsukatte kinnitus Kate on eemaldatav ainult tööriista abil.
6.10 Προστατευτικός ηλεκτρικός διαχωρισμός Με εσωτερικό προστατευτικό διαχωρισμό.	6.10 Electrically protective separation With internal protective separation.	6.10 Separación de protección eléctrica Con tabique de separación de protección interna.	6.10 Elektriliselt kaitsev eraldus Sisemise kaitsega eraldus.
6.101 Ανάλογα με τη φροντίδα του δαπέδου Ενδοδαπέδιο κουτί για φροντίδα δαπέδων με νερό.	6.101 According to floor treatment Floor box for wet-treatment of floor.	6.101 Tratamiento del suelo Para el tratamiento húmedo del suelo.	6.101 Põrandal töötuse alusel Põrandakarp põrandatele, mille puhul kasutatakse märgpesu.
6.102 Σύμφωνα με την αντοχή σε κατακόρυφο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια 2.500 N	6.102 According to resistance to vertical load applied through a small surface area 2.500 N	6.102 Resistencia a la carga vertical aplicada mediante una superficie pequeña 2.500 N	6.102 Vastavalt vastupidavusele väikese pinna kaudu rakenduvale vertikaalsele koormusele 2500 N
6.103 Σύμφωνα με την αντοχή σε κατακόρυφο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια 5.000 N	6.103 According to resistance to vertical load applied through a large surface area 5.000 N	6.103 Resistencia a la carga vertical aplicada mediante una superficie grande 5.000 N	6.103 Vastavalt vastupidavusele suure pinna kaudu rakenduvale vertikaalsele koormusele 5000 N
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	OTHER INFORMATIONS	OTRAS INFORMACIONES	MUU TEAVE
Θέσεις εγκατάστασης Χωνευτό στο δάπεδο.	Intended installation positions Flushed in the pavement.	Tipo de montaje previsto Empotrado bajo suelo.	Eteenähtud paigaldusasendid Sillitisse süvispaigaldatud.
Ονομαστική τάση 750 V	Rated Voltage 750 V	Tensión asignada 750 V	Nimipinge 750 V
Προστασία από μηχανική βλάβη IK07	Protection against mechanical damage IK07	Protección contra daños mecánicos IK07	Kaitse mehaanilise kahjustuse eest IK07
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	NOTES	NOTAS	MÄRKUSED
(1) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο Εξοπλισμό Απομικής Προστασίας (ΕΑΠΤ) με τα εργαλεία και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.	(1) Use the Personal Protective Equipment (PPE) that is appropriate for the tools to be used and the work to be done.	(1) Emplear los Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados a las herramientas y al trabajo a efectuar.	(1) Kasutage töö tegemiseks ja kasutavate tööriistade jaoks sobivaid isikukaitsevahendeid.

FI - suomi	FR - français	HR - hrvatski	HU - magyar
LUOKITUS EN 50085-2-2:2008	CLASSIFICATION EN 50085-2-2:2008	KLASIFIKACIJA EN 50085-2-2:2008	BESOROLÁS EN 50085-2-2:2008
6.2 Asennuksen ja käytön aikana esiiintyvien mekaanisten iskujen kestokyky	6.2 Résistance aux chocs pour l'installation et l'usage	6.2 Otpornost na mehaničke udarce tijekom montaže i uporabe	6.2 Mechanikai behatásokkal szembeni ellenállás felszerelés és használat közben
2 J -5 °C:ssa	2 J à -5°C	2 J na -5 °C	2 J -5 °C-on
6.3 Minimilämpötila kuljetuksen ja sääilytyksen aikana	6.3 Température minimale de transport et de stockage	6.3 Minimalna temperatura pri pohrani i transportu	6.3 Legálacsonyabb tárolási és szállítási hőmérséklet
-45 °C	-45°C	-45 °C	-45 °C
6.3 Minimilämpötila asennuksen ja käytön aikana	6.3 Température minimale d'installation et d'usage	6.3 Minimalna temperatura pri instalaci i primjeni	6.3 Legalacsonyabb telepítési és alkalmazási hőmérséklet
-5 °C	-5°C	-5 °C	-5 °C
6.3 Maksimiläyttölämpötila	6.3 Température maximale d'usage	6.3 Maksimalna temperatura pri primjeni	6.3 Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet
+60 °C	+60°C	+60 °C	+60 °C
6.4 Liekin etenemisen sietokyky	6.4 Résistance à la propagation de la flamme	6.4 Otpornost na širenje plamena	6.4 Lángterjedéssel szembeni ellenállás
E edistä liekin etenemistä.	Non propagateur de la flamme.	Ne širi plamen.	Lángterjedésgátló.
6.5 Sähköisen jatkuvuuden ominaisuudet	6.5 Continuité électrique	6.5 Značajka električne neprekinitosti	6.5 Elektromos vezetőképesség
E sähköistä jatkuvuutta.	Sans continuité.	Bez značajke električne neprekinitosti.	Nem vezeti az elektromosságot.
6.6 Sähköneristysominaisuudet	6.6 Isolation électrique	6.6 Značajka električne izolacije	6.6 Elektromos szigetelőképesség
Sähköä eristää.	Avec isolation électrique.	Sa značajkom električne izolacije.	Elektromosan szigetelő.
6.7 Koteloointiluokka	6.7 Degrés de protection procurés par l'enveloppe	6.7 Stupanj zaštite zajamčen kućištem	6.7 Burkolat által biztosított védelmi osztály
IP4X.	IP4X	IP4X.	IP4X.
6.9 Järjestelmän suojakannen kiinnitys	6.9 Mode d'ouverture du couvercle d'accès du système	6.9 Učvršćenje pokrova za pristup sustavu	6.9 A rendszer szerelőfelének rögzítése
Kannen voi irrottaa vain työkalun avulla.	Couvercle d'accès du système démontable seulement à l'aide d'un outil.	Pokrov se može ukloniti samo s pomoću alata.	A fedél csak szerszámmal távolítható el.
6.10 Sähkötertetty jakaja	6.10 Séparation de protection électrique	6.10 Sigurno električno razdvajanje	6.10 Elektromosan védő elválasztás
Mukana sisäinen suojajakaja.	Avec cloison de séparation de protection interne.	S unutarnjim sigurnim razdvajanjem.	Belső védő elválasztással.
6.101 Lattian pintakäsittelyyn mukaan	6.101 Entretien du sol	6.101 Ovisno o načinu tretiranja poda	6.101 A padló kezelése szerint
Lattiaikotelo lattian märkäkäsittelyyn.	Pour traitement humide du sol.	Podna kutija za mokro tretiranje poda.	Padlóboboz nedves padlókezelés esetén.
6.102 Pienelle pinta-alalle kohdistuvan pystykuorman kestävyden mukaan	6.102 Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une petite surface	6.102 Prema otporu na okomito opterećenje kroz malu površinu	6.102 Kis felületen ható függőleges terheléssel szembeni ellenállás szerint
2 500 N	2.500 N	2,500 N	2500 N
6.103 Suurelle pinta-alalle kohdistuvan pystykuorman kestävyden mukaan	6.103 Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une grande surface	6.103 Prema otporu na okomito opterećenje kroz veliku površinu	6.103 Nagy felületen ható függőleges terheléssel szembeni ellenállás szerint
5 000 N	5.000 N	5,000 N	5000 N
MUUT TIEDOT	PLUS D'INFORMATION	OSTALE INFORMACIJE	EGYÉB INFORMÁCIÓK
Suunnitellut asennuspaikat	Positions d'installation prévues	Planirani položaji instalacija	Javasolt telepítési helyzetek
Uppoasennus tiepäälysteeseen.	Encastré sous le sol.	Ugradeno u pločnik.	Padlóburkolatba süllyesztle.
Nimellisjännite	Tension assignée	Nazivni napon	Névleges feszültség
750 V	750 V	750 V	750 V
Suoja mekaanisia vaurioita vastaan	Résistance aux chocs	Zaštita od mehaničkih oštećenja	Mechanikus károsodással szembeni védelem
IK07	IK07	IK07	IK07
HUOMAUTUKSET	NOTES	NAPOMENE	MEGJEGYZÉSEK
(1) Käytä aina suojailettäviä työtehtävien ja käytettävien työvälineiden edellyttämää henkilösuojaamia.	(1) Utilisez les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux outils et au travail à effectuer.	(1) Koristite osobnu zaštitnu opremu (OZO) koja je prikladna za alat koji se koristi i posao koji se obavlja.	(1) Olyan személyi védelmezőberendezést (PPE) használjon, amely megfelel a használati kívánt eszközöknek és az elvégzendő munkának.

IT - italiano	LT - lietuvių kalba	LV- latviešu valoda	NL - Nederlands
CLASSIFICAZIONE EN 50085-2:2008	KLASIFIKACIJA EN 50085-2-2:2008	KLASIFIKĀCIJA EN 50085-2-2:2008	CLASSIFICATIE EN 50085-2-2:2008
6.2 Resistenza ad impatti meccanici durante l'installazione ed uso	6.2 Atsparumas mechaniniams poveikiams montavimo ir naudojimo metu	6.2 Izturība pret mehāniķiem trieciņiem uzstādīšanas un ietōšanas laikā	6.2 Weerstand tegen mechanische invloeden tijdens de montage en het gebruik
2 J a -5°C	2 J esant -5°C	2 J -5 °C temperatūrā	2 J bij -5 °C
6.3 Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto	6.3 Minimali laikymo ir transportavimo temperatūra	6.3 Minimālā uzglabāšanas un transportsēšanas temperatūra	6.3 Minimale opslag- en transporttemperatuur
-45°C	-45°C	-45 °C	-45 °C
6.3 Temperatura minima di installazione ed applicazione	6.3 Minimali ierējimā ir naudojimo temperatūra	6.3 Minimālā uzstādīšanas un ietōšanas temperatūra	6.3 Minimum temperatuur bij installatie en gebruik
-5°C	-5°C	-5 °C	-5 °C
6.3 Temperatura massima di applicazione	6.3 Maksimali naudojimo temperatūra	6.3 Maksimālā ietōšanas temperatūra	6.3 Maximale gebruikstemperatuur
+60°C	+60 °C	+60 °C	+60 °C
6.4 Resistenza alla propagazione della fiamma	6.4 Atsparumas liepsnos perdavimui	6.4 Izturība pret liesmu izplatīšanos	6.4 Weerstand tegen branduitbreiding
Non propagatore della fiamma.	Liepsnos neperdavimas.	Bezliesmu izplatīšana.	Breidt brand niet uit
6.5 Continuità elettrica	6.5 Elektrinės sinchronizacijos savybės	6.5 Elektriskās nepārtrauktības parametri	6.5 Stroomdoorgangseigenschap
Senza continuità elettrica.	Be elektrinės sinchronizacijos savybių.	Bez elektriskās nepārtrauktības parametriem.	Geen stroomdoorgangseigenschap.
6.6 Caratteristiche di isolamento elettrico	6.6 Elektrinės izoliacijos savybės	6.6 Elektriskās izolācijas parametri	6.6 Elektrische isolatie-eigenschap
Con isolamento elettrico.	Su elektrinės izoliacijos savybėmis.	Ar elektriskās izolācijas parametriem.	Met elektrische isolatie-eigenschap.
6.7 Grado di protezione fornito dal rivestimento	6.7 Apsaugos laipsnījuteikia apvalkalas	6.7 Aizsardzības pakāpi nodrošina korpus	6.7 Beschermlingsgraad gewaarborgd door de behuizing
IP4X.	IP4X	IP4X.	IP4X.
6.9 Ritenzione del coperchio di accesso al sistema	6.9 Sistemos prieigos dangčio išlaikymas	6.9 Sistēmas piekļuves pārsegā aizture	6.9 Bevestiging van het deksel voor toegang tot het systeem
Coperchio di accesso che si può aprire solo con strumento.	Dangčis nuimamas tik su īrankiais.	Pārsegās ir nonemais tikai ar instrumentu palīdzību.	Het deksel kan alleen met behulp van gereedschap w orden verwijderd.
6.10 Separazione di protezione elettrica	6.10 Apsauginė atskirtis	6.10 Elektriski aizsargājošs atstātums	6.10 Elektrisch beschermende scheiding
Con setto di separazione di protezione interna.	Su vidine apsaugine atskirtimi.	Ar iekšējo aizsargājošo atstātumu.	Met interne beschermende scheiding.
6.101 Trattamento del pavimento	6.101 Pagal grindų apdirbimą	6.101 Atbilstoši grīdas apstrādei	6.101 In overeenstemming met behandeling van de vloer
Scatola da pavimento per il trattamento umido del pavimento.	Grindų dėžė skirta drēgnai apdirbtoms grindims.	Sadales kārba ar mitrumu apstrādātām grīdām.	Vloerdoos voor natte behandeling van de vloer.
6.102 Resistenza al carico verticale applicata mediante una superficie piccola	6.102 Pagal atsparumą vertikalioms apkrovoms, naudojamoms mažoje paviršiaus erdvėje.	6.102 Atbilstoši pretestībai pret vertikālo noslodzi, kas piemērots ar mazu virsmu	6.102 In overeenstemming met weerstand tegen verticale belasting op een klein oppervlak
2.500 N	2,500 N	2,500 N	2500 N
6.103 Resistenza al carico verticale applicata mediante una superficie grande	6.103 Pagal atsparumą vertikalioms apkrovoms, naudojamoms didelę paviršiaus erdvėje.	6.103 Atbilstoši pretestībai pret vertikālo noslodzi, kas piemērots ar lielu virsmu	6.103 In overeenstemming met weerstand tegen verticale belasting op een groot oppervlak
5.000 N	5,000 N	5,000 N	5000 N
ALTRI INFORMAZIONI	KITA INFORMACIJA	CITA INFORMĀCIJA	OVERIGE INFORMATIE
Tipi di montaggi previsti	Numatytos montavimo padėties	Paredzamās uzstādīšanas pozīcijas	Geplande installatieposities
Incassato a pavimento	Jieista į grindinį.	Iestrādāts ietvē.	Ingebouwd in de vloer.
Tensione assegnata	Vardinė įtampa	Nominālais spriegums	Nominale spanning
750 V	750 V	750 V	750 V
Protezione contro danni meccanici	Apsauga nuo mechaninio pažeidimo	Aizsardzība pret mehāniķiem bojājumiem	Bescherming tegen mechanische beschadigingen
IK07	IK07	IK07	IK07
NOTE	PASTABOS	PIEZĪMES	AANTEKENINGEN
(1) Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati agli strumenti e alla mansione da svolgere.	(1) Naudokite asmenines apsaugos priemones (PPE), tinkamas pagal naudojamus īrankius ir atliekamą darbą.	(1) Izmantojiet individuālos aizsargādzeķus (Personal Protective Equipment, PPE), kas ir piemēroti izmantojamajiem darbarīkiem un veicamajam darbam.	(1) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die geschikt zijn voor het te gebruiken gereedschap en het te verrichten werk.

PL- polski	PT - português	RO - română	SK - slovenčina
KLASYFIKACJA EN 50085-2-2:2008	CLASSIFICAÇÃO EN 50085-2-2:2008	CLASIFICAREA EN 50085-2-2:2008	KLASIFIKÁCIA EN 50085-2-2:2008
6.2 Odporność na uderzenia mechaniczne podczas montażu i użytkowania 2 J przy -5°C	6.2 Resistência ao choque mecânico durante a instalação e utilização 2 J a -5°C	6.2 Rezistența la impacte mecanice în timpul montării și utilizării 2 J la -5°C	6.2 Odolnosť voči mechanickým nárazom počas montáže a používania 2 J pri -5 °C
6.3 Minimalna temperatura przechowywania i transportu -45°C	6.3 Temperatura mínima de armazenagem e transporte -45°C	6.3 Temperatura minimă de depozitare și transport -45°C	6.3 Minimalná teplota pri skladovaní a preprave -45 °C
6.3 Minimalna temperatura montażu i użytkowania -5°C	6.3 Temperatura mínima de instalação e utilização -5°C	6.3 Temperatura minimă de instalare și utilizare -5°C	6.3 Minimalná teplota pri inštalácii a používanií -5 °C
6.3 Maksymalna temperatura użytkowania +60°C	6.3 Temperatura máxima de utilização +60°C	6.3 Temperatura maximă de utilizare +60°C	6.3 Maximálna teplota pri používanií +60 °C
6.4 Odporność na rozprzestrzenianie plomieni Nierozprzestrzenianie plomieni.	6.4 Resistência à propagação da chama Não propagador da chama.	6.4 Rezistența la propagarea flăcării Nu propagă flacără	6.4 Odolnosť voči šíreniu ohňa Nepriepisova k šíreniu ohňa.
6.5 Właściwość ciągłości elektrycznej Bez właściwosci ciągłości elektrycznej.	6.5 Características de continuidade elétrica Sem continuidade elétrica.	6.5 Caracteristici de continuitate electrică Fără caracteristici de continuitate electrică	6.5 Charakteristika elektrickej kontinuity Bez elektrickej kontinuity.
6.6 Właściwość izolacji elektrycznej Z właściwoscia izolacji elektrycznej.	6.6 Características de isolamento elétrico Com isolamento elétrico.	6.6 Caracteristici de izolație electrică Cu caracteristici de izolație electrică	6.6 Charakteristika elektrickej izolácie S elektrickou izoláciou.
6.7 Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IP4X.	6.7 Grau de proteção proporcionado pelo invólucro IP4X.	6.7 Grad de protecție asigurat de carcasa IP4X	6.7 Stupeň ochrany poskytovanej zapuzdrením IP4X.
6.9 Mocowanie pokrywy dostępu do systemu Pokryw a zdejmowaną tylko przy użyciu narzędzi.	6.9 Retenção da tampa de acesso ao sistema Abertura apenas com auxílio de ferramentas.	6.9 Retenția capacului de acces al sistemului Capacul este deținut numai cu ajutorul unei unele.	6.9 Retencja krytu na prístup k systému Kryl sa dā demontovať len pomocou náradia.
6.10 Ochrona separacji elektrycznej Z ew. wewnętrzna separacją ochronną.	6.10 Separação para proteção elétrica Com separador interno de proteção.	6.10 Separare de protecție electrică Cu separare de protecție internă	6.10 Oddelenie na ochranu pred elektrinou S interným ochranným oddelením.
6.101 Klasifikacja w zależności od sposobu czyszczenia podłogi Skrzynka podlogowa w przypadku czyszczenia podłogi na mokro.	6.101 Tratamento do pavimento Tratamento molhado do pavimento quando o bloco está em serviço.	6.101 Conform tratamentului planșeu Cutie planșeu pentru tratamentul umed al planșeu.	6.101 Podla ošetronia podlahy Podlahový box na podlahu s mokrým ošetroním.
6.102 Klasifikacja w zależności od odporności na obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 2500 N	6.102 Resistência à carga vertical aplicada através de uma pequena área superficial 2.500 N	6.102 Conform rezistenței la încărcare verticală aplicată pe o suprafață mică. 2.500 N	6.102 Podla odporu voči vertikálnemu zaťaženiu pôsobiaciemu na malú povrchovú oblasť 2.500 N
6.103 Klasifikacja w zależności od odporności na obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni 5000 N	6.103 Resistência à carga vertical aplicada através uma área superficial alargada 5.000 N	6.103 Conform rezistenței la încărcare verticală aplicată pe o suprafață mare. 5.000 N	6.103 Podla odporu voči vertikálnemu zaťaženiu pôsobiaciemu na veľkú povrchovú oblasť 5.000 N
INNE INFORMACJE	MAIS INFORMAÇÕES	ALTE INFORMAȚII	ĎALŠIE INFORMÁCIE
Możliwe pozycje montażowe Montaż w puszczanym w chodniku.	Posição de instalação prevista Montagem à face do pavimento	Poziții de montaj destinate La față pavajului.	Určené pozicie na inštaláciu Zasadnené do chodníka.
Napięcie znamionowe 750 V	Tensão estipulada 750 V	Tensiune nominală 750 V	Nominálne napätie 750 V
Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym IK07	Proteção contra choques mecânicos IK07	Protecția la deteriorările mecanice IK07	Ochrana pred mechanickým poškodením IK07
UWAGI	NOTAS	NOTE	POZNÁMKY
(1) Stosowac środki ochrony osobistej odpowiednie dla używanych narzędzi i przeprowadzanych prac.	(1) Usar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado às ferramentas e trabalho a realizar.	(1) Folosiți echipamentul de protecție individual (EPI) corespunzător operației pe care trebuie să o executeți și sculelor folosite.	(1) Využívajte prostriedky osobnej ochrany, ktoré sú vhodné na použitie s príslušnými nástrojmi a pre daný druh práce.

SL - slovenščina	SV - svenska
KLASIFIKACIJA EN 50085-2-2:2008	KLASSIFICERING EN 50085-2-2:2008
6.2 Odpornost na mehanske udarce med vgradnjo in uporabo	Tålighet mot mekaniska stötar vid montering och användning
2 J pri -5 °C	2 J vid -5 °C
6.3 Najnižja temperatura skladisčenja in prevoza	6.3 Lägsta temperatur vid lagring och transport
-45 °C	-45 °C
6.3 Najnižja temperatura namestitve in uporabe	6.3 Lägsta temperatur vid installation och användning
-5 °C	-5 °C
6.3 Najvišja temperatura uporabe	6.3 Högssta temperatur vid användning
+60 °C	+60 °C
6.4 Odpornost proti širjenju ognja	6.4 Motstånd mot flamspridning
Brez širjenja ognja.	Icke-flamspridande.
6.5 Značilnost električne nepreklenjenosti	6.5 Egenskaper för elektrisk kontinuitet
Brez značilnosti električne nepreklenjenosti.	Utan egenskaper för elektrisk kontinuitet.
6.6 Značilnost električne izolativnosti	6.6 Egenskaper för elektrisk isolering
Z značilnostjo električne izolativnosti.	Med egenskaper för elektrisk isolering.
6.7 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje	6.7 Skyddsniivå som ges av höljet
IP4X.	IP4X.
6.9 Zadržanje sistemskega dostopnega pokrova	6.9 Fasthållande av systemets lock
Pokrov je mogoče odstraniti samo z orodjem.	Locket kan endast öppnas endast med verktyg.
6.10 Električna zaščitna ločitev	6.10 Elektrisk skyddsseparation
Z notranjo zaščitno ločitvijo.	Med inre skyddsavdelare.
6.101 Glede na obdelavo tal	6.101 Beroende på golvbehandling
Talna doza za mokro obdelavo tal.	Golvbox för våtbehandling av golv.
6.102 Glede na odpornost na navpično obremenitev preko majhne površine	6.102 Beroende på tålighet mot vertikal belastning genom en liten yta
2,500 N	2 500 N
6.103 Glede na odpornost na navpično obremenitev preko velike površine	6.103 Beroende på tålighet mot vertikal belastning genom en stor yta
5,000 N	5 000 N
DRUGE INFORMACIJE	ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Predvideni položaji namestitve	Avsedda placeringar
Vgrevzno v tlaku.	Marknivåmonterad.
Nazivna napetost	Märkspänning
750 V	750 V
Zaščita pred mehanskimi poškodbami	Skydd mot mekaniska skador
IK07	IK07
OPOMBE	SV - NOTER
(1) Uporabite osebno zaščitno opremo (OZO), primočri za uporabljena orodja in delo, ki bo opravljen.	(1) Använd lämplig personlig skyddsutrustning för de verktyg som brukas och det arbete som utförs.

www.unex.net

© Unex aparelaje eléctrico, S.L

IMD 5201.5